


建築基準法型  
非常用照明器具認定番号  
LAFS-04

階段通路誘導灯


形式認定番号  
3AF-20

yamagiwa



020624

010421

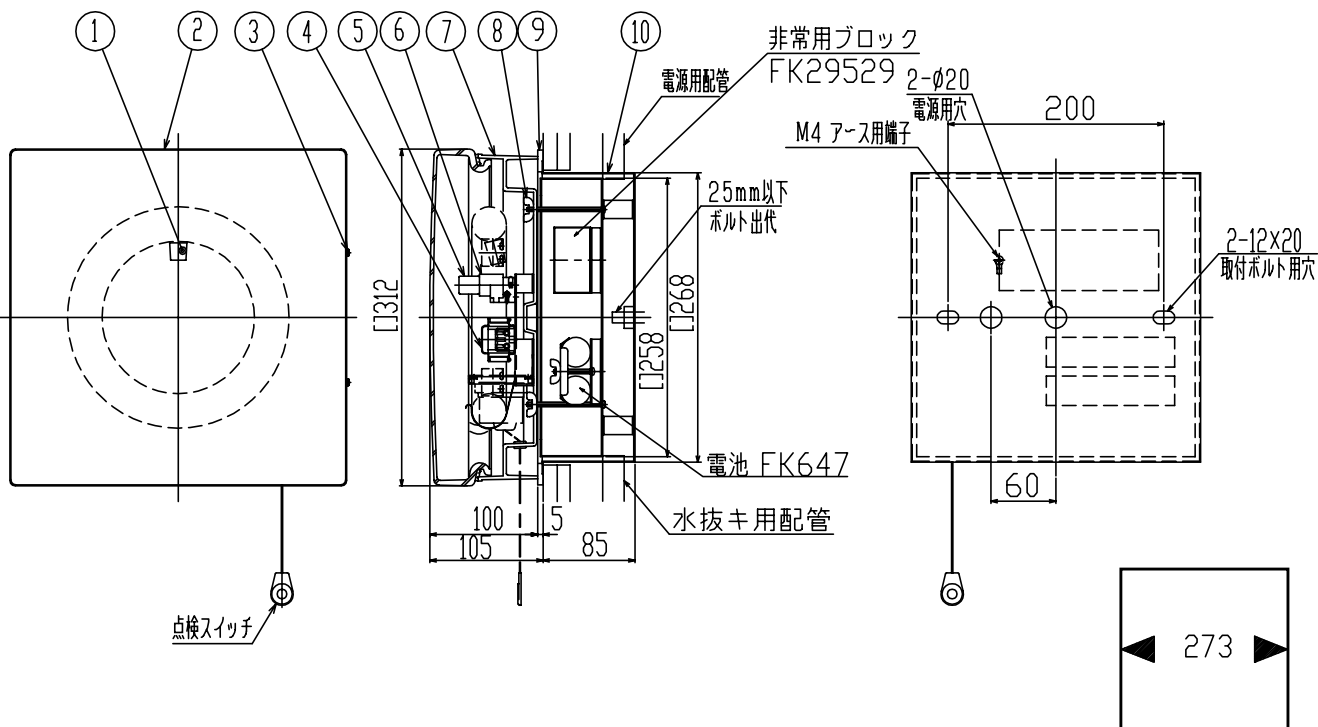

## 結線図

図1 常時に蛍光灯を消灯しない場合


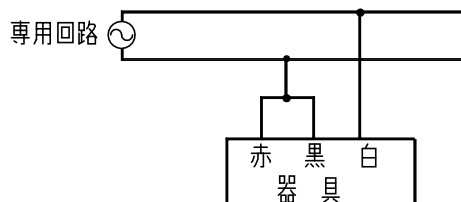


図2 常時に蛍光灯を消灯する場合

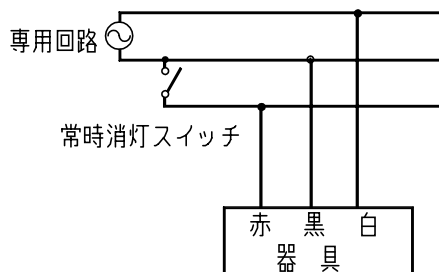

切込寸法

図2のように使用  
される場合は、所  
轄消防署の了解を  
得て下さい。

電池内蔵自動切替型

|      |                 |
|------|-----------------|
| W・数  | 常時・非常時 FCL20W×1 |
| 光束比  | 55%             |
| 充電電流 | 110mA           |

## △安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 壁埋込形器具です。天井取付や据置き取付をしないでください。落下・感電・火災のおそれがあります。

器具・取付方向：壁付使用。（上図以外の取付は不可。）  
タイプ・防雨形 半埋込型  
・電源電圧100V

IP44

適合ランプ G10q FCL  
20W×1

色種

カタログ番号 D4925B 型番 B3DY-25B5-1B

|    |         |       |   |                           |
|----|---------|-------|---|---------------------------|
| 10 | 埋込ボックス  | SPC   | 1 | 黒色アクリルエポキシ塗装              |
| 9  | パッキン    | EPゴム  | 1 | 黒色                        |
| 8  | 蝶ナット    | SUS   | 4 | M4                        |
| 7  | 本体      | ADC   | 1 | ポリエステル粉体下地、黒色アクリルレザートーン塗装 |
| 6  | グローソケット | ユリア   | 1 | FG-1E用 125V 1A            |
| 5  | グロースタータ |       | 1 | FG-1E                     |
| 4  | 安定器     |       | 1 | 100V 20W用                 |
| 3  | ローレットネジ | SUS-B | 2 | M4 デフリコート処理               |
| 2  | グローブ    | ガラス   | 1 | 乳白色                       |
| 1  | ソケット    | ユリア   | 1 | G10q 300V 1A              |

|      |    |        |    |    |
|------|----|--------|----|----|
| 品番   | 品名 | 材質     | 数量 | 摘要 |
| 第三角法 | 作図 | yi     | 単位 | mm |
| 尺度   | 質量 | 8.0 kg |    |    |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。